



МОНТАЖНАЯ СХЕМА BIODEVICE модельного ряда ЭКО

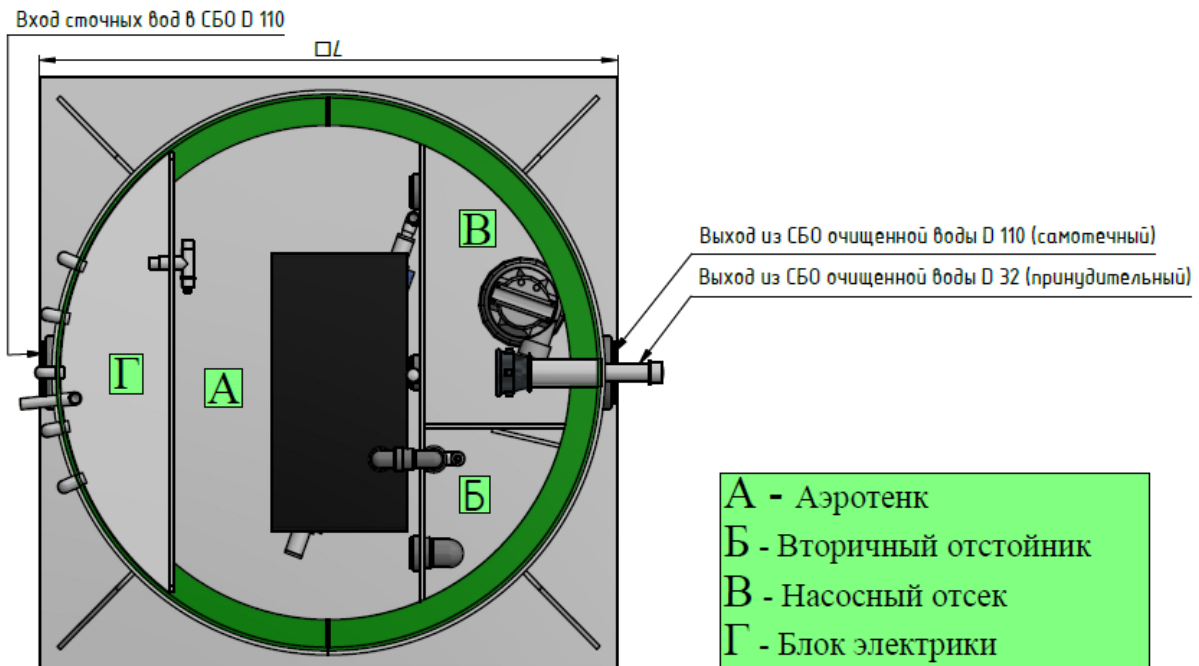

	Габаритные размеры		Вход сточной воды	Выход чистой воды (самотечный)	Выход чистой воды (принудительный)	Размеры котлована			Высота песчаной подушки	Выемка грунта	Засыпка (ЦСП или песок)
	□L	H				длина	ширина	высота			
Модель станции	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	м3	м3
Биодевайс ЭКО											
ЭКО 3	810	1804	600	715	530	1150	1150	1805	150	2,4	1,4
ЭКО 5	1060	1884	680	795	610	1400	1400	1885	150	3,7	1,8
ЭКО 8	1200	1884	680	795	610	1540	1540	1885	150	4,5	2,0

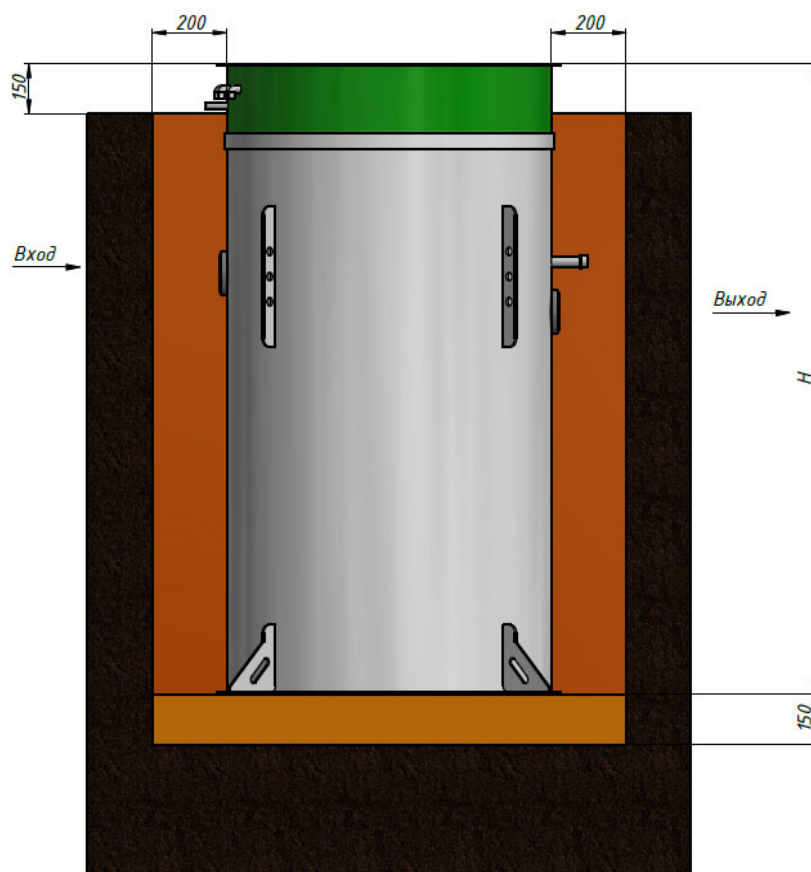

Порядок производства работ

1. Подготовка котлована согласно размерам, указанным в таблице;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм;
3. Монтаж станции на уплотнённую песчаную подушку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и прокладка кабеля;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Подключение питающего кабеля согласно электрической схеме в паспорте на СБО;
7. Произвести обратную засыпку цементно-песчаной смесью или песком без камней. Вид засыпки предусматривается в зависимости от уровня грунтовых вод. Трамбовать через каждые 200 мм и проливать водой каждый слой с одновременным заполнением водой отсеков станции;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной станции в эксплуатацию.



BIODEVICE

автономная канализация